



日本防災設備協同組合 ●東京都文京区本郷一丁目15番6号 電 03-3813-9650(代)

URL <http://nichibou.main.jp/>

事務連絡 nichiboukyou1@io.ocn.ne.jp

営業連絡 nichiboukyou2@dune.ocn.ne.jp

社内回覧

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2月度理事会の概要 1~4

情 報

◎「西神田マンション火災」東京新聞平成27年3月3日 5

◎ 火災予防上の命令を受けている対象物一覧表

東京消防庁 6~7

◎ リコール・社告品及び同一製品から多発している火災事例

◎ 「住宅用火災警報器」(マックス株式会社及び越智産業株式会社)
の不具合の発生について

東京消防庁 8~10

◎エアゾル式簡易消火具(ヤマトプロテック製)の自主回収

ヤマトプロテック株式会社 11

事務局だより

・ 共済制度について 12

・ 注文は今後も FAX で 12

2月度理事会の概要

開催日時： 平成27年2月19日（木）15時00～17時00分
開催場所： 文京区民センター 3階 C会議室
文京区本郷4-15-14
理事総数： 10人
出席理事数： 6人

(1) 理事長挨拶

2月度の理事会を始めさせていただきます。本日はご苦勞様で
ございます。

(2) 業務報告

1月の賀詞交歓会が終わり2月はとくに変わった動きはなく
業務決裁、保険並びに今春に発行する機関紙等の打合せが行わ
れた。

① 事務局運営・渉外

・開催中止

2月16日、17日に開催予定の受験準備講習会甲4類を応募
人数が10名に満たないため中止とした。

② 広報

防災組合ニュース2月10日号発行。

KYハンドブックを2月10日号で送ることが出来なかったので
3月10日号にて送ることとする。(いったん決定)

ハンドブックと合わせて危険予知の講習会を開く事を検討したが
総会時に行う事は時間、金額の面で難しいとの結論となった。

③ 教育

今期の講習会は終了した。担当理事が欠席だったが問題点を話合
った。会費を下げ又他の団体に協力を呼び掛け大いに工夫をして
いるが定員に満たなくて開催の中止等が生じた。今後は受験準備

講習会だけでなく多様な講習会を企画し、各理事が知恵を出し新しい講座を開拓すべきとの意見が出された。

④ 福利厚生・企画

古木担当理事より賀詞交歓会の収支報告がなされた。
26年の時より大幅に参加人数が増えたので来年度の予算は2割程度増額を見込む。

⑤ 財務・共同購買

1月までの売上は比較的順調に推移して財務状況も安定している。
3月の決算までもう少し売上を伸ばしたい。
現在のところキャンペーン等は予定していない。

⑥ 開発：特になし。

⑦ 研究部会

来季の総会で理事の定数を改訂し、現在10名～12名であるが8名～12名に変更したい。この件に関して2月26日
廣江理事長、松原理事、岡野事務局長3名が中央会に出向き
意見を聞いたうえで検討し、総会に上程を画す。あわせて他の
事項に関しても検討してみる。

⑧ 防排煙検討委員会

総会後に防排煙設備実務要領Ⅱを発刊する。

⑨ 青年部

1月30日（金） 新宿で新年会開催 17名参加。

⑩ 支部運営促進

支部会の参加者が少ない事に対してどの様に対応して行くかについて。

本来支部制度は支部会会員の意見を吸い上げ、組合の活動に反映させて行くという側面をもつが、それがなかなか機能していない。
試みとして正副支部長会議を先に行い本部より議題を提示し支部会で討議していただく。その際前述のKYハンドブックを支部長に渡し支部会員に配布していただく（このことで決定）ということとなった。

(3) 議案の審議

第1号議案 第48回通常総会に向けて

第48回通常総会終了直後までスケジュールの確認

3月19日(木) 3月度理事会 新年度事業計画・予算案の作成
総会講演会の講師に小出絹恵氏に依頼

4月9日(木) 総会の公告

4月16日(木) 三役会 組合事務局で行う PM 4:00より

4月21日(木) 会計監査 文京シビックセンター
12:00会食後から

4月23日(木) 4月度理事会 総会事案の決定、永年勤続表彰者、
共同購買協力感謝状授与者決定。

5月21日(木) 5月度理事会 12:00より
第48回通常総会

その他

顧問弁護士依頼の件

新年度より依頼するよう前向きに検討して行く。

次回理事会 平成27年3月19日(木) 文京区民センター
15時00分~17時00分


平成27年2月度業務報告

・月 日 (曜)	・内 容 等	・来局理事等
1月22日 (木)	1月度理事会・・・ 東京ガーデンパレス	「桂」
	新年賀詞交歓会・・・ //	「天空」
1月29日 (木)	業務決裁・・・ 廣江理事長 (会社にて)	
2月6日 (金)	業務決裁・・・ 廣江理事長 (会社にて)	
2月12日 (木)	経営診断・・・ 小出会計 副所長	
2月16日 (月)	傷害保険打合せ・・・ (株)サンリビング 駄栗毛	
2月17日 (火)	機関紙発行打合せ・・・ 雅印刷	星

2015年(平成27年)3月3日(火曜日)

火元20階配管つなげ消火

東京都千代田区西神田二
 日朝発生した二十五階
 建て区営マンションの火災
 では、「連結送水管」とい
 う消防設備が東京消防庁の
 消火活動を支えた。外部か
 らの放水が困難な高層建物
 火災で威力を発揮する設備
 で、二十階の一室が火元に
 なった火災でも、被害拡大
 の防止に一役買った。

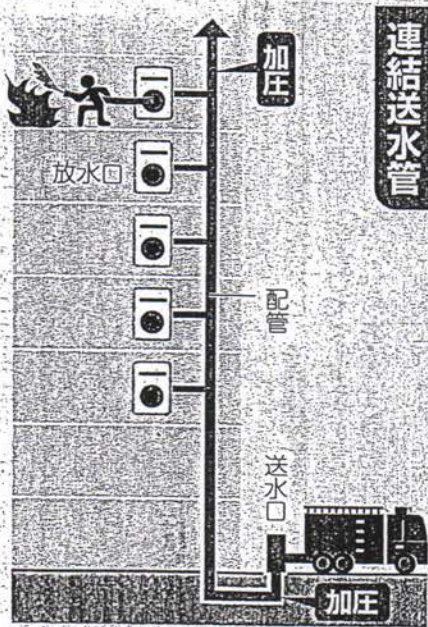

西神田のマンション火災

連結送水管とは、高層ビ
 ルなどに設置される消火の
 ための設備。消防法施行令
 で七階建て以上の建物や五
 階建て以上でかつ延べ面積
 が六千平方メートル以上の建物な
 どに設置するよう義務付け
 られている。

地上部分にある送水口と
 各階にある放水口を建物内
 に敷設した配管でつなぐ仕
 組み。ポンプ車から送水口
 を通じて加圧した水を送
 り、各階の放水口につない
 だホースから放水する。高
 層マンションの上層階な
 ど、はしご車からの外部放
 水では建物内部の消火が難
 しい今回のようなケースで
 特に効果を発揮する。

消防隊は当初、非常用エ
 レベーターで十九階まで上
 がり、消火活動を開始。その
 後、火勢を見極め、火元に近
 づいて放水した。区などに
 よるとマンションには百七
 十三世帯、四百四十二人が
 入居するが、この火災での
 負傷者は火元の部屋に住む
 二十代の男性ら住人の男性
 三人にとどまった。神田署
 が出火原因を調べている。

火災予防上の命令を受けている対象物一覧表

(注)本公示情報は、原則として毎日11時に更新します。ただし、内容に変更がない場合には更新しません。番号は命令発令日を基準として付しています。一覧表の表示は発令の新しい命令が上となります。

平成27年2月19日 11時00分現在

No.	項 目	内 容
10	防火対象物の所在地	東京都北区滝野川四丁目4番9号
	防火対象物の名称	金子ビル
	命令を受けた者	箱崎 光義
	命 令 事 項	金子ビルの屋内階段1階に存置されている棚1個、ハンガーラック1個、段ボール2箱、植木鉢7個、傘8本、ティッシュペーパー11箱、パンプス3足、プラスチックケース2個、物干しハンガー3個、衣類3袋、コップ11個、皿5枚、フライパン1個、屋内階段2階から3階に存置されている椅子2脚、段ボール16箱、ロッカー1個、プラスチックケース2個、傘51本、傘立て1個、衣類3袋、キャリーバック1個、スピーカー2台、スタンド照明1台、額縁3個、ブーツ2足は、火災の予防に危険及び消防の活動に支障になると認めるため、平成27年1月15日13時00分までに除去すること。
	所轄消防署名	滝野川消防署
9	防火対象物の所在地	東京都渋谷区渋谷一丁目24番14号
	防火対象物の名称	渋谷トライアングルビル
	命令を受けた者	株式会社トライアングル・ワタナベ 代表取締役 渡邊香津美
	命 令 事 項	平成26年11月30日までに、スプリンクラー設備を設置すること。
	所轄消防署名	渋谷消防署
8	防火対象物の所在地	東京都目黒区自由が丘一丁目25番2号
	防火対象物の名称	松山ビル
	命令を受けた者	松山 雅英
	命 令 事 項	平成26年6月30日までに、2階に避難器具を設置すること。
	所轄消防署名	目黒消防署
7	防火対象物の所在地	東京都中央区銀座六丁目13番4号(長山ビル 5階)
	防火対象物の名称	坂本廣身法律事務所
	命令を受けた者	坂本 廣身
	命 令 事 項	1 平成26年2月16日までに、屋内階段5階部分に存置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等を除去すること。 2 平成26年1月30日までに、屋内階段塔屋階部分に存置された南東側壁体沿いのスチール製ロッカー1台及び同ロッカー内に収納された冊子等並びに北東側壁体沿いのスチール製ロッカー内に収納された冊子等を除去すること。
	所轄消防署名	京橋消防署
6	防火対象物の所在地	東京都品川区大崎二丁目7番1号
	防火対象物の名称	コーポダイナイ
	命令を受けた者	池田 久美恵
	命 令 事 項	平成26年2月28日までに、自動火災報知設備を設置すること。

	所轄消防署名	品川消防署
5	防火対象物の所在地	東京都港区新橋三丁目16番7号
	防火対象物の名称	福祿寿ビル
	命令を受けた者	李 偉玉
	命令事項	1 平成26年1月31日までに、自動火災報知設備を設置すること。 2 平成25年12月31日までに、2階に避難器具を設置すること。 3 平成25年12月31日までに、地下1階から4階の避難口及び階段部分に誘導灯を設置すること。
	所轄消防署名	芝消防署
4	防火対象物の所在地	東京都世田谷区南烏山四丁目9番13号
	防火対象物の名称	烏山ビル
	命令を受けた者	長沼 恵智子
	命令事項	屋内階段5階から屋上に通じる部分に存置されているロッカー8台、たんす3台、自転車2台、クリアケース13箱、ダンボール(大)15箱、ダンボール(小)120箱、雑誌類80冊、ビデオ類30冊は、火災予防に危険及び消防の活動に支障になると認めるため、平成25年1月26日16時まで除去すること。
	所轄消防署名	成城消防署
3	防火対象物の所在地	東京都中央区銀座八丁目7番4号
	防火対象物の名称	丸源第21ビル
	命令を受けた者	丸源株式会社 代表取締役 川本源司郎
	命令事項	平成25年2月15日までに、5階の南側屋外階段の踊り場に設置している室外機を、消火、避難その他の消防の活動に支障とならないように除去すること。
	所轄消防署名	京橋消防署
2	防火対象物の所在地	東京都中央区銀座七丁目6番14号
	防火対象物の名称	丸源53ビル
	命令を受けた者	丸源株式会社 代表取締役 川本源司郎
	命令事項	平成25年3月15日までに、2階、3階及び5階から8階までの各階に避難器具を技術上の基準に従って設置すること。
	所轄消防署名	京橋消防署
1	防火対象物の所在地	東京都中央区銀座七丁目6番6号
	防火対象物の名称	丸源第24ビル
	命令を受けた者	川本源司郎
	命令事項	1 平成25年3月15日までに、3階及び5階に避難器具を技術上の基準に従って設置すること。 2 平成25年3月15日までに、4階「きたむら」に設置されている避難器具を改修し、技術上の基準に適合させること。
	所轄消防署名	京橋消防署

以上

※ 命令後においても、引き続き履行を促しています。

なお、命令の履行期限を徒過したものは、履行状況により告発などの対象となります。

リコール・社告品及び同一製品から多発している火災事例

このコーナーは、東京消防庁管内で発生した火災のうち、リコール・社告品等に起因したものであるについて公表して注意を呼びかけ、火災の再発を防止することを目的としています。

同一製品の場合、製造期間、製造番号等によっては、リコール・社告の対象品となっている場合があります。

対象製品の製造番号、不具合の内容等、詳細については各メーカーまたは販売会社へお問い合わせください。

関係業界等の社告情報

(財)家電製品協会 (社)日本ガス石油機器工業会 国土交通省・自動車リコール情報

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成26年12月31日現在

事例 No.	製品名 メーカーまたは販売会社 品番・型番等	出火年月	社告等 発表日	内容
24	電気クッキングヒータ (旧)松下電器産業株式会社 (現)パナソニック株式会社 型式 NK-2102	H26・12	H19・7・3	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体・荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
23	電子レンジ 製造 株式会社千石 販売 岩谷産業株式会社 型式 IM-575	H26・12	H15・9・2	ドアのラッチスイッチの接点部の接触不良により発熱、発火する。
22	電圧安定化装置 株式会社サン自動車工業 品番 HI0006#	H26・11	H23・11・10	車両に取り付けられた製品の基板上でトラック現象が発生し、出火することがある。
21	電気クッキングヒータ 三菱電機株式会社 型式 CR-1201A	H26・10	H19・7・3	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体・荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
20	全自動洗濯機 ハイアールジャパンセールス株式会社 型式 JW-K50B	H26・9	H22・11・12	コンデンサの不具合により絶縁劣化し発熱し出火する。
19	ルームエアコン用室外機 (旧)三洋電機株式会社 (現)パナソニック株式会社 型式 SAP-U191C	H26・8	H22・5・21	ファンモータのコンデンサが絶縁劣化し、発熱し出火する。
18	ノートパソコン用バッテリーパック パナソニック株式会社 型式 CF-VZSU61AJS	H26・8	H26・5・28	製造時の不具合により、充放電を繰り返す内に、バッテリーパックのセル内部で短絡し出火する。
17	業務用冷蔵ショーケース (旧)三洋電機株式会社 (現)パナソニック株式会社 型式 SMR-S72FG	H26・8	H13・3・13	放熱用ファンモータの軸部分に堆積したほこり等が絡まることにより、モータがロックし発熱、出火する。
16	電気クッキングヒータ 富士工業株式会社 型式 FH-31B	H26・8	H19・7・3	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体・荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。

				タ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
15	ルームエアコン 東芝キャリア株式会社 型式 RAS-406LDR	H26・7	H16・8・19	エアコンの室内ファンを回転させるためのモータのリード線接続部に洗浄液や水分が付着し、発煙、発火する。
14	ルームエアコン 東芝キャリア株式会社 型式 RAS-406LDR	H26・7	H16・8・19	エアコンの室内ファンを回転させるためのモータのリード線接続部に洗浄液や水分が付着し、発煙、発火する。
13	ノートパソコン用バッテリーパック パナソニック株式会社 型式 CF-VZSU61AJS	H26・7	H26・5・28	製造時の不具合により、充電電を繰り返す内に、バッテリーパックのセル内部で短絡し出火する。
12	セブンライフスタイルスマートフォン用充電器 株式会社トップランド 型式 LA-2600W	H26・7	H26・7・8	充電器内のリチウムイオン電池が、何らかの理由により内部短絡し、発煙、発火する。
11	電気クッキングヒータ サンウェーブ工業株式会社 型式 HT-1290	H26・7	H19・7・4	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体・荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
10	ルームエアコン室外ユニット ダイキン工業株式会社 型式 RAZ225X	H26・6	H16・10・18	プリント基板のはんだ部分に亀裂が生じ、コンデンサが破裂し発煙、発火する。
9	ナショナル除湿機 (旧)松下エコシステムズ株式会社 (現)パナソニックエコシステムズ株式会社 型式 F-YHB100	H26・6	H24・5・24	機器内部のヒータコイルが内部の樹脂部品に接触し、発煙、発火する。
8	電気クッキングヒータ (旧)株式会社日立ハウステック (現)株式会社ハウステック 型式 KM-903D	H26・6	H19・7・3	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体・荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
7	電気クッキングヒータ サンウェーブ工業株式会社 型式 SBE-101-100V	H26・4	H19・7・4	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体・荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
6	ドラム式洗濯乾燥機 (旧)東芝ホームアプライアンス株式会社 (現)東芝ライフスタイル株式会社 型式 TW-742EX	H26・3	H20・4・15	本体内に垂れ落ちた液体洗剤が、リード線部に付着し、リード線皮膜の絶縁が劣化し、発煙、発火する。
5	小型全自動洗濯機 シャープ株式会社 型式 ES-F4A	H26・2	H14・4・3	運転中の振動等により、モーターリード線が断線し、発煙、発火する。
4	電気クッキングヒータ (旧)株式会社日立ハウステック (現)株式会社ハウステック 品番 HK-1102	H26・2	H19・7・3	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体・荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
3	ティファール電気ケトルアプレシア 株式会社グループセブジャパン 品番 BF802022	H26・1	H19・1・17	水を入れずに使用した際に、空焚き防止機能が働かず、発煙、発火する。
2	全自動洗濯機 ハイアールジャパンセールス株式会社 型式 JW-Z45A	H26・1	H21・11・12	コンデンサの不具合により、絶縁劣化し発熱し出火する。

1	ハロゲンヒータ プラコム株式会社 型式 PLM-H601	H26・1	H24・4・23	閉塞端子の圧着不良により発熱し、出火する。
---	------------------------------------	-------	----------	-----------------------

「住宅用火災警報器」の不具合の発生について

住宅用火災警報器 (マックス株式会社及び越智産業株式会社)

マックス株式会社及び越智産業株式会社の住宅用火災警報器の一部製品について、表示されている電池の寿命よりも極端に短い期間で電池切れを生じる不具合が発生するおそれがあることがわかりました。

マックス株式会社及び越智産業株式会社では、該当製品については、順次回収・交換作業を進める予定です。

該当する製品は以下のとおりです。

販売元事業者及び製品名	機種番号等	対象個数
マックス(株) 住宅用火災警報器 「火無安全」	KK-DS40-10 (煙感知 電池式 10年寿命)	164,706
	KK-DS40-2 (煙感知 電池式 2年寿命)	1,865
	KK-DH40-10 (熱感知 電池式 10年寿命)	7,204
	KK-DH40-2 (熱感知 電池式 2年寿命)	143
越智産業(株) 住宅用火災警報器 「カチッ!とくん」	OK-DS01-10 (煙感知 電池式 10年寿命)	13,020
計		186,938

身近に該当製品がないか、ぜひご確認ください！

—ヤマトプロテック製エアゾール式簡易消火具の自主回収—

エアゾール式簡易消火具(ヤマトプロテック株式会社)

製造期間:平成13年11月から平成14年7月

(品質保証期間:平成17年1月から10月)

ヤマトプロテック製エアゾール式簡易消火具の破裂事故が、平成20年8月6日現在、全国で941件発生しています。

東京消防庁管内では、平成20年に入って7件、8月だけで既に3件の破裂事故が発生しています。(平成20年8月10日現在)

原因は、製造工程上の不具合とされていますが、内部腐食の進行により、液漏れや亀裂・破裂が起こる可能性があることが判明しています。

該当製品は、すでに品質保証期間を過ぎているものですが、お住まいなどに該当する製品がないか、ぜひご確認ください。

ヤマトプロテック株式会社では、製品の自主回収を進めています。対象機種は以下のホームページでご確認ください。




お問い合わせ先 (詳細は下記にお問い合わせください。)

ヤマトプロテック株式会社

フリーダイヤル 0120-801-084

受付時間 平日/9:00~17:00(土・日・祝は除く)

[ヤマトプロテック株式会社のホームページへ](#)

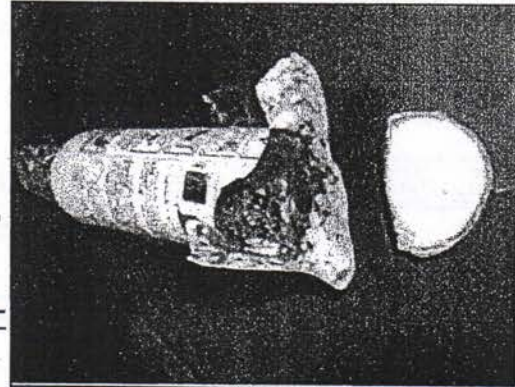

(破裂したエアゾール式簡易消火具)

事務局だより

◎共済制度について

●消防設備保守・点検・設置工事等の賠償責任保険：

三井住友海上火災保険株式会社（代理店・株式会社サンリビング）と提携しています。請負業者賠償責任保険・生産物（完成工事）賠償責任保険・受託者賠償責任保険がセットになった総合型の保険です。

●自動車共済制度：

関東自動車共済共同組合と提携しています。

●団体傷害補償制度：

三井住友海上火災保険株式会社（代理店・株式会社サンリビング）と提携しています。

◎ご注文は今後も FAX でお願いします。

組合員の皆様には、いつも FAX でご注文をいただき誠にありがとうございます。ご注文の商品名・数量等間違いのない納品をさせて頂くために、ご注文は今後とも FAX でお願いいたします。